

Paradyż, dnia 21.11.2018 r.

**GMINA PARADYŻ**  
ul. Konecka 4, 26-333 Paradyż  
tel. 44 758-40-82, fax 44 758-40-24  
e-mail gmina@gminaparadyz.pl  
REG. 590648267, NIP 768-17-16-653

## **WYKONAWCY**

Znak pisma: **ZP.271.17.2018.01**

**Dotyczy przetargu nieograniczonego pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami i sieci wodociągowej w gm. Paradyż”**

### **ODPOWIEDZI NR 1 NA PYTANIA DO PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO**

Działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.), Zamawiający informuje, iż udziela wyjaśnień na pytania do SIWZ.

#### **Pytanie nr 1:**

Czy Zamawiający dopuszcza zmianę technologii wykonania sieci sanitarnej grawitacyjnej metodą wykopu otwartego na bezwykopową metodę przewiertu sterowanego rurę typu RC ( o równoważnych parametrach technicznych)?

#### **Odpowiedź:**

Dopuszcza się wykonanie metodą przewiertu rurociągi tłoczne. Przewody kanalizacji grawitacyjnej należy wykonywać metodą odkrywkową ze względu na ich lokalizację oraz montowane uzbrojenie.

#### **Pytanie nr 2:**

W projekcie wykonawczym sieci kanalizacji sanitarnej widnieje wykaz załączników graficznych, w zamieszczonej dokumentacji na stronie internetowej Zamawiającego brak załączników od 38 do 57. Proszę o uzupełnienie dokumentacji zwłaszcza o rysunki pompowni.

Proszę o uzupełnienie dokumentacji o wymiary zbiorników pompowni ścieków.


#### **Odpowiedź:**

Przekazujemy uzupełnienie o rys. 38.

Średnica zbiornika pompowni ścieków wynosi 1,5 m.

Rysunki od 39 do 57 nie zostały dołączone do dokumentacji przetargowej, ponieważ zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia nie są objęte postępowaniem.

Pomp. Nr	H wläzu	H ter.	H tłocz.	H dop. 1	H dop. 2	H alarm	H max	H min	H such.	H dna
P1	185,58	185,58	183,83	183,48	Rz.dopl. z przyłączy wg zestaw.	183,58	183,48	182,88	182,78	182,28
P2	190,80	190,80	188,97	188,55	-	188,65	188,55	187,95	187,85	187,35
P3	188,55	188,55	186,65	185,80	-	185,90	185,80	185,20	185,10	184,60
P4	190,26	190,26	188,76	186,22	187,79	186,32	186,22	185,62	185,52	185,02
P5	196,80	196,80	195,30	194,30	194,54	194,40	184,30	193,40	193,30	192,80
P6	195,27	195,27	193,47	192,27	192,77	192,37	192,27	191,37	191,27	190,77

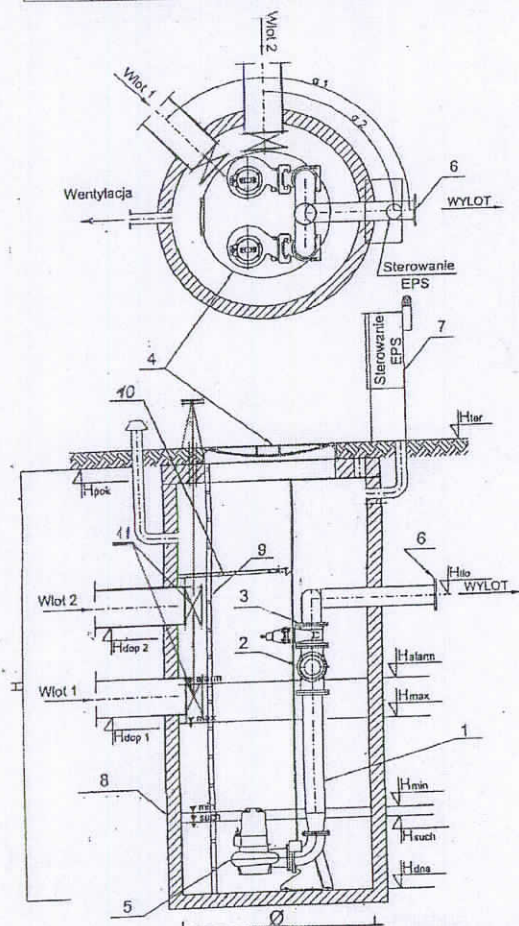

Nazwa elementu	Szt.
1. Orurowanie DN 100	mb.
2. Zawór kulowy zwrotny DN 100	2
3. Zasuwa DN 100	2
4. Wläz żeliwny D400 Ø 800	-
5. Pompy wg części opisowej	2
6. Kolnierz normowy	1
7. Szafa sterownicza	1
8. Zbiornik polimerobetonowy	1
9. Drabina	1
10. Pomost – stal nierdzewna	1
11. Zasuwa nożowa Dn 200	1÷2

Obiekt: Kanalizacja sanitarna w Gminie Paradyż .		
Treść rysunku: Pompownia scieków		
Projektant: inż. Elżbieta Andrzejczak GP II-460 - 80 /76 ,		
Sprawdzenie: mgr inż. Anna Andrzejczak – Moder upr. 71/01/Wł		
Skala:	Data: 01. 2016 r.	Nr rys. 38

**Uwaga!**

Ulega zmianie termin składania i otwarcia ofert.

Nowy termin składania ofert ustala się na dzień 29.11.2018 r. o godzinie 11<sup>00</sup>.

Niniejsze wyjaśnienia stanowią integralną część przetargu nieograniczonego. Wyjaśnienia są wiążące przy składaniu ofert oraz realizacji zamówienia.

Z up. Wójta Gminy  
 mgr Iwona Ptaka  
 Z-ca Wójta